


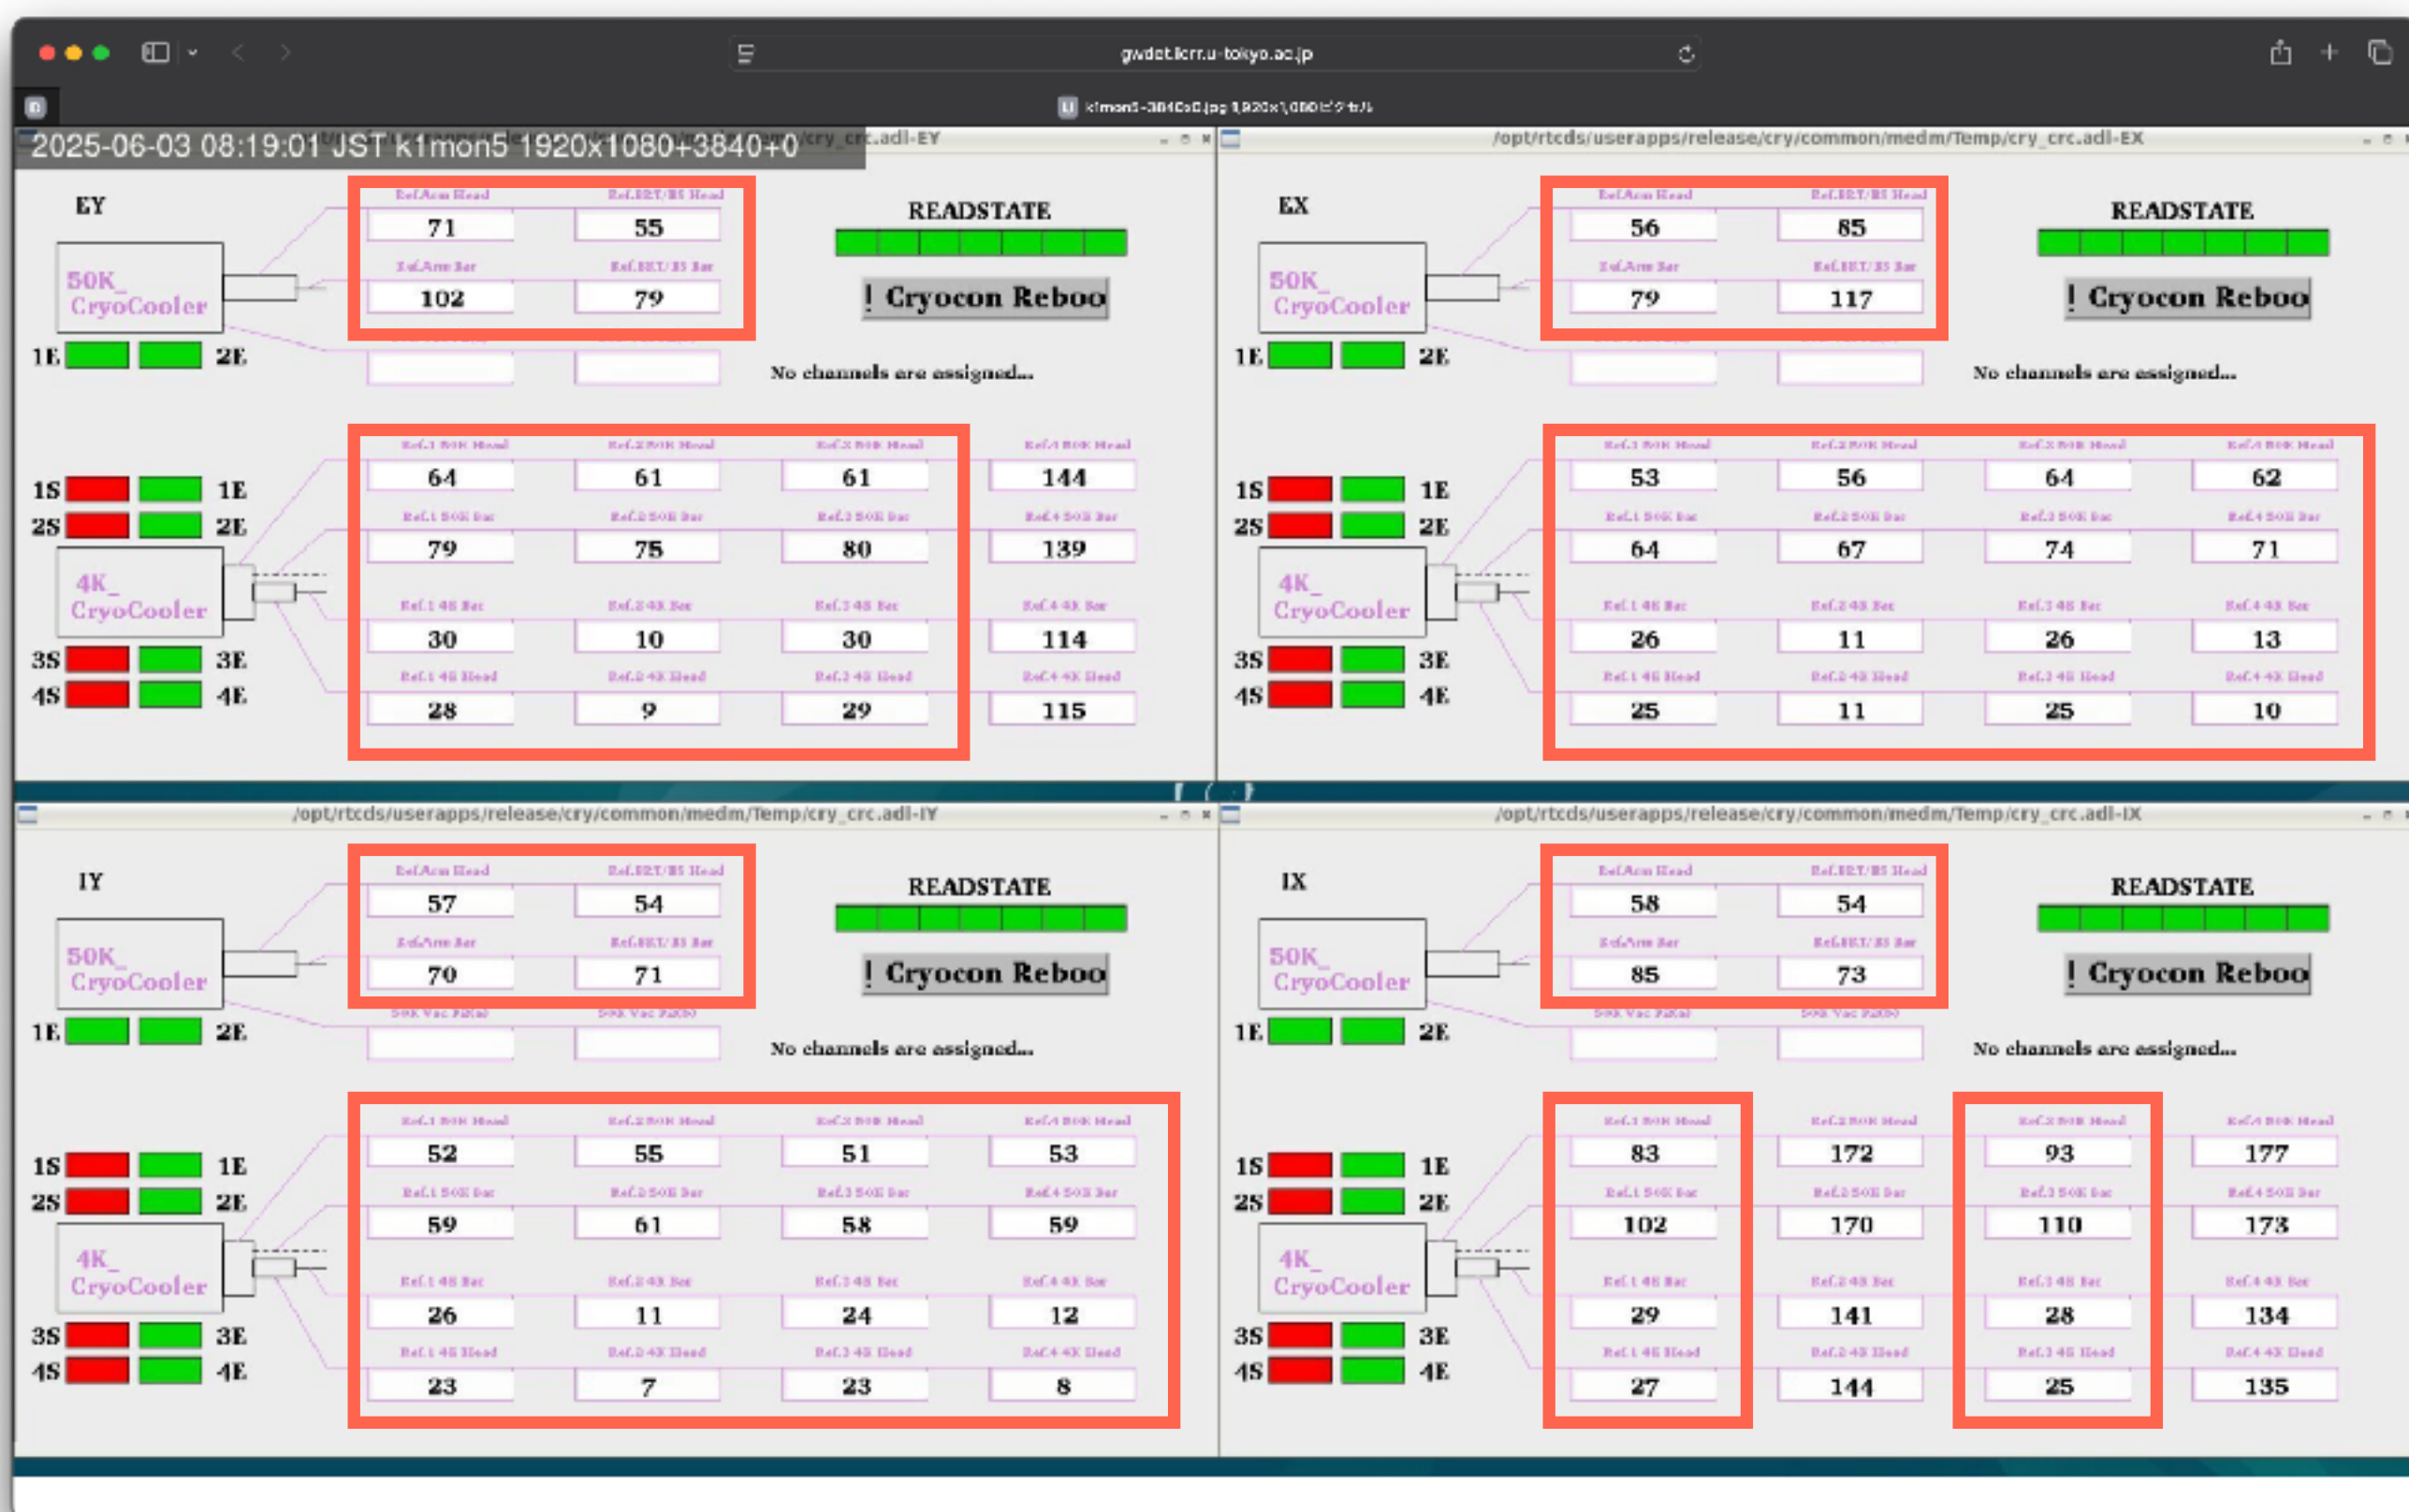

URL: <https://gwdet.icrr.u-tokyo.ac.jp/~controls/capture/img/k1mon5-3840x0.jpg>

参考画面の赤枠で囲まれた温度をチェックしてください。

判定基準は、

”シフト開始時の温度を基準として赤枠内の温度の ± 3 Kの温度変化は許容範囲

内。シフト時間中の急激な10 K以上の温度上昇が発生した場合、異常と判断。”です。